
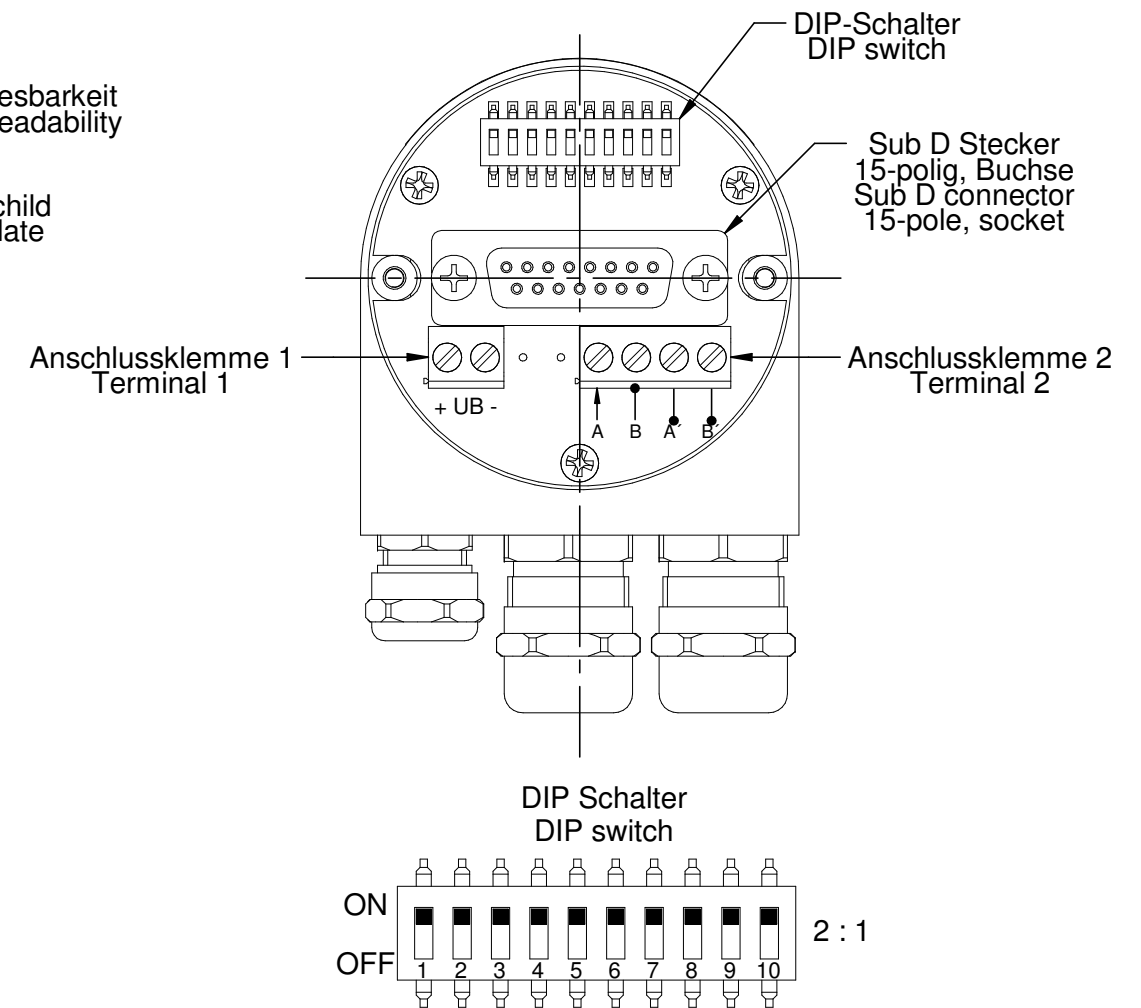
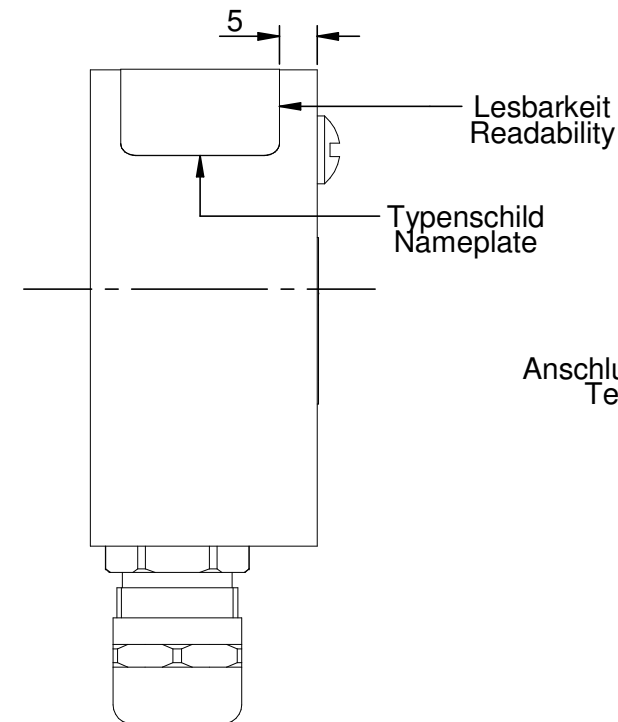
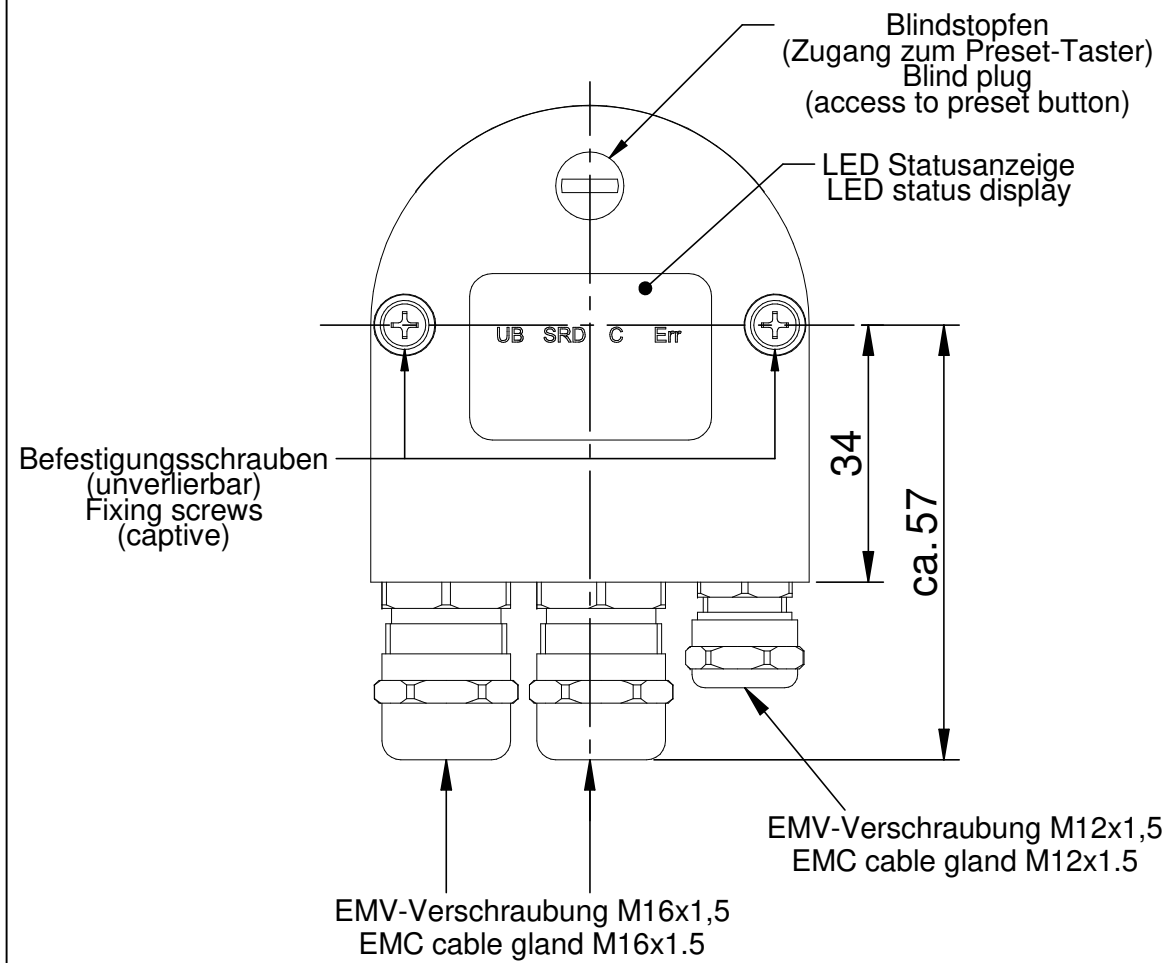


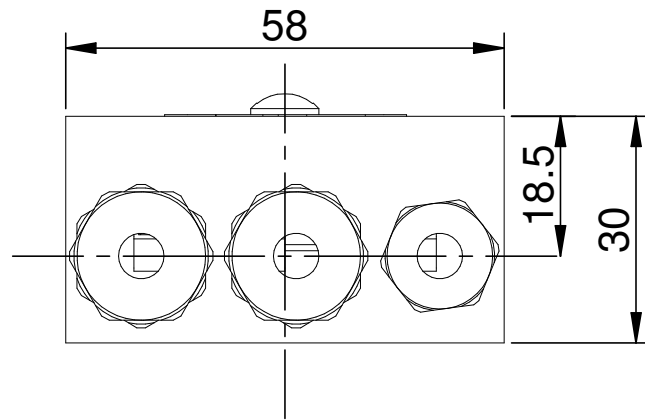

Anschlussklemme 1: Anschluß der externen Spannungsversorgung / Terminal 1: Supply for external power supply
Anschlussklemme 2: Anschluß des Bussystems / Terminal 2: Supply for bus system

DIP-Schalter: Stellung abhängig vom Bussystem / Position depending on the bus system
Schalter 1 bis 8: Einstellung der Geräteadresse / DIP-switch 1: Switch 1 to 8: Adjustment for device address
Schalter 9 und 10: Aktivierung der Abschlußwiderstände / DIP-switch 9 and 10: Activation of the terminating resistors

Die Abdichtung der Haube gegenüber dem Codierer erfolgt mittels O-Ring am Codierer /
The sealing system between hood and encoder takes place by means of an o-ring

Diese Zeichnung unterliegt
nicht dem Änderungsdienst.
This drawing is subject to out
of revision service.

Dieses Dokument genießt Urheberrecht und damit den
gesetzlich dafür bestehenden Schutz.
This document is owned by TWK-Elektronik GmbH and is
protected by copyright laws and international treaty provisions.

TWK-ELEKTRONIK GmbH Postfach 105063 D-40041 Düsseldorf Heinrichstr. 85 D-40239 Düsseldorf Tel. 0211/96117-0 Fax 0211/627705 www.twk.de info@twk.de				Toleranzen DIN ISO 2768/m-K		Maßstab 1:1 (2:1)		TWK ELEKTRONIK		
Material:						Fa.:				
					Datum	Name		Einbauzeichnung / Installation drawing Anschlusshaube ZD-Z10		
				Bearb.	09.10.2000	RS				
				Gepr.	09.03.2018	ME				
				Norm						
Zusatz:						TZY 14600 AB / B - 0721-2				Blatt 1
2	Blindstopfen statt Verschrbg.	01.12.17	RS							1 Bl.
1	Text Verschraubungen	28.07.06	RS							
Zust.	Aenderung	Datum	Name							